

СОГЛАСОВАНО

Директор

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук



Шишкина В.И.

(Ф.И.О.)

" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы

муниципального района Безенчукский
Самарской области



Виноградов В.Н.

(Ф.И.О.)

" " 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 18 от "04" марта 2026 г.**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области начальная школа «Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, д.27-а;
адрес электронной почты: garmoniya_nsds_bzn@63edu.ru; тел.: 8 (84676) 22305; Шишкина Вера Ивановна – директор.

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта п.г.т. Безенчук
2. Ведомственная принадлежность Министерство образования Самарской области, полномочия Министерства реализуется Юго – Западным управлением Министерства образования Самарской области
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, региональная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг 360 в день, 360 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее 2-х этажное здание; материал несущих конструкций – бетон, кирпич; материал лестниц - бетон
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов входов- 4; запасных выходов - 14
8. Год постройки 1982г.
9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	маршрутное такси № 5, ост «Профилакторий»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	<u>есть</u> , <u>нет</u>		
Регулируемые переходы	<u>есть</u> , <u>нет</u>	со звуковой сигнализацией	<u>есть</u> , <u>нет</u>
Нерегулируемые переходы	<u>есть</u> , <u>нет</u>		
Внеуличные переходы	<u>есть</u> , <u>нет</u>	с пандусом	<u>есть</u> , <u>нет</u>
		с подъемником	<u>есть</u> , <u>нет</u>
Тактильные указатели	<u>есть</u> , <u>нет</u>		
Перепады высоты на пути движения	14 мм и <u>более</u> более 4 см	съезды с уклоном более 10%	<u>есть</u> , <u>нет</u>
Открытые лестницы	<u>есть</u> , <u>нет</u>	пандусы с уклоном более 8%	<u>есть</u> , <u>нет</u>
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	<u>есть</u> , <u>нет</u>	поручни на пандусах	<u>есть</u> , <u>нет</u>

N помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификация МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу, установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	>= 1,2 м	1,2	M4, M3		
	Информация об объекте	наличие	наличие	M4, M3, M2, M1		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	M4, M1, M2	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>= 2,0 м	2,0	M4		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	>= 1,2 м	1,25	M4		
	Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	отсутствуют		реконструкция	
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		отсутствует	M2	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	отсутствует	M2	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	отсутствует	M2	создание	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	отсутствует	M2	создание	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	отсутствует	M4, M2, M3	создание	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0,05 м	отсутствует	M4, M2, M3	создание	
	Места отдыха <2>	Наличие	отсутствует	M4, M3	создание	

1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м	37м	M4, M3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	отсутствует	M4, M2	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	M4	создание	
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	>= 1,35 м	2,90м	M3, M2		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	1 ступень	M3, M2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	отсутствует	M3, M2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,19м	M3, M2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,39м	M3, M2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной не менее 0,3 м	0,3 м	отсутствует	M2	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	M3, M2	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	с одной стороны	M3, M2	создание	
	расстояние между поручнями	>= 1,0 м	-	M3, M2		
	высота поручней	0,9 м	1,2 м	M3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	наличие	M3		
	завершающие горизонтальные части поручней	>= 0,3 м	0,3 м	M3, M2		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	>= 0,8 м	отсутствует	M4	создание	
	Угол уклона	<= 5°	отсутствует	M4	создание	

	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	M4, M3	создание
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		M4, M3	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		M4	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		M3	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M4, M3	
	завершающие горизонтальные части поручней	>= 0,3 м		M4, M3	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	отсутствует	M4	создание
	в верхнем окончании пандуса	>= 1,5 x 1,5 м		M4	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	>= 1,5 x 1,5 м		M4	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	>= 1,5 x 1,5 м			
	в нижнем окончании пандуса	>= 1,5 x 1,5 м		M4	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	отсутствует	M4, M3	создание
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки				
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	>= 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м		M3, M2	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	>= 2,2 x 2,2 м		M4	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие		M4, M3, M2	
	Навес	наличие	наличие	M4, M3	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	M4, M3, M2	создание
	Информация об объекте	наличие	наличие	M1	

	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	наличие	отсутствует	М4	создание
2.2. Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	М3, М2	создание
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м		М2	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м		М2	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	М2	создание
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	М3, М2	создание
	Поручни с двух сторон:	наличие	с одной стороны	М3, М2	реконструкция
	высота поручней	0,9 м		М3, М2	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	наличие	М3, М2	
	завершающие горизонтальные части поручней	>= 0,3 м		М3, М2	
	Разделительные поручни при ширине марша >= 4 м²	наличие		М3, М2	
2.3. Пандус наружный					
	Ширина марша	1 м	отсутствует	М4	создание
	Угол уклона	<= 5°	отсутствует	М4	создание
	Высота подъема одного марша (максимальная)	<= 0,8 м	отсутствует	М4	создание
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	М4, М3	создание
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		М4, М3	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4, М3	

завершающие горизонтальные части поручней	>= 0,3 м		М4, М3	
Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует		создание
в верхнем окончании пандуса	>= 1,5 x 1,5 м		М4	
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	>= 1,5 м		М4	
промежуточная площадка на повороте пути движения	>= 1,5 x 1,5 м		М4	
в нижнем окончании пандуса	>= 1,5 x 1,5 м		М4	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	М4, М3	создание
Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	М4, М3	создание
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	М4	создание
Звуковой маячок у входа <2>	наличие	отсутствует	М2	создание
Световой маячок у входа <2>	наличие	отсутствует	М1	создание

2.4. Тамбур

Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	1,10 x 1,45 м	М4	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	М4, М3	
Ширина дверного проема	>= 1,2 м, при реконструкции >= 0,9 м	1,17 м	М4, М3	
Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента < 0,014 м, общая высота <= 0,028 м	0,002м 0,004м	М4	
Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствие	М2	создание

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	М2	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	М3, М2	установка
	Поручни с двух сторон:	наличие	с одной стороны	М3, М2	установка
	на высоте	0,9 м	1,20 м	М3, М2	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	наличие	М3, М2	
	завершающие горизонтальные части поручней	>= 0,3 м	0,3м	М3, М2	

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа

	Ширина марша	>= 1,0 м	отсутствует	М4	установка
	Угол уклона	<= 5°	отсутствует	М4	установка
	Разворотные площадки вниз, вверх	>= 1,5 x 1,5 м	отсутствует	М4	установка
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	М4, М3	установка
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		М4, М3	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	М4	установка
	завершающие горизонтальные части поручней	>= 0,3 м		М4, М3	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	М4	установка
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	отсутствует	М4	установка
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		отсутствует		установка
	стационарный	наличие	отсутствует	М4	установка
	мобильный	наличие	отсутствует	М4	установка

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м,	наличие	М4	
--	------------------------	-----------------	---------	----	--

		допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана			
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	наличие	M4	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	отсутствуют	M4, M3	установка
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствуют	M4, M1	установка
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	M4, M1	
	Звуковые маячки <2>	наличие	отсутствуют	M2	установка
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	отсутствуют	M1	установка
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	отсутствует	M1	установка
	Тактильная мнемосхема	наличие	отсутствует	M2	установка
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствует	M4, M3, M2, M1	создание
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж		M3	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж		M4	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	отсутствует	M2	установка
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	M2	создание
	Опорные устройства	наличие	отсутствуют	M3, M2	установка
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	Отсутствует	M2	создание

3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	M3, M2	установка	
	Контрастная маркировка	наличие	наличие	M2		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	с одной стороны	M3		
	на высоте	0,9 м	1,2м	M3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	наличие	M4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	наличие	M3		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	>= 1,0 м	отсутствует	M4	установка	
	Угол уклона	<= 5°	отсутствует	M4	установка	
	Разворотные площадки внизу,верху	>= 1,5 x 1,5 м	отсутствуют	M4	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствуют	M4, M3	установка	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		M4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		M3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствуют	M4	установка	
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз	0,6 м	отсутствует	M2	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	M3, M2	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствуют	M3, M2	установка	
	на высоте	0,9 м		M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M3, M2		

	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	>= 0,3 м		M3, M2	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствуют	M2	установка
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	отсутствуют	M2	установка
3.7. Лифт пассажирский					
	Кабина:		отсутствует		установка
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве >= 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов >= 1,1 x 1,4 м		M4	
	ширина дверного проема	при новом строительстве >= 0,9 м		M4	
	Зеркало	наличие	отсутствует	M4	установка
	Поручни	наличие	отсутствуют	M3	установка
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	отсутствует	M1, M2	установка
	Знак доступности	наличие	отсутствует	M4	установка
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	отсутствуют	M2	установка
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	отсутствует	M2	установка
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)					
4.1. Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м	отсутствует	M4	установка
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м² 18 м²	отсутствует	M4	установка
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете N ____					
	Ширина проема двери	>= 0,9 м	отсутствует	M4	создание

	Высота порога		отсутствие	отсутствует	M4, M3	создание
	Информация тактильная		наличие	отсутствует	M2	создание
	Информация визуальная контрастная:		наличие	отсутствует	M4, M3, M2, M1	создание
	размещение на высоте <2>		<= 1,2 - 1,8 м		M4	
	высота прописных букв <2>		>= 0,025 м		M2	
	Габариты зоны сидения (глубина)		>= 1,2 м	отсутствует	M3	создание
	Зона для кресла-коляски		>= 1,5 x 1,5 м	отсутствует	M4	создание
	Стол с высотой рабочей поверхности		0,7 - 0,8 м	отсутствует	M4, M3	создание
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N ____					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания		>= 1,2 м	отсутствует	M4	установка
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)		0,8 - 1,1 м	отсутствует	M4	установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, cabina телефона)					
	Ширина x глубина		1,5 x 1,5 м	отсутствует	M4	создание
	Место для сидения <2>		наличие	отсутствует	M3	создание
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>		наличие	отсутствует	M3	создание
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников		>= 2%	отсутствует	M4	создание
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске		>= 1,2 м	отсутствует	M4	создание
	Доля мест для лиц с нарушением слуха		>= 2	отсутствует	M1	создание
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников		наличие	отсутствует	M4	создание
5. Санитарно-бытовые помещения					
5.1. Санузел для посетителей					
Санузел		наличие	наличие	M1	
5.2. Санузел для инвалидов					
Санузел		наличие	отсутствует	M4, M3, M2	установка
Знак доступности помещения		наличие	отсутствует	M4	установка
Тактильная маркировка санузла		наличие	отсутствует	M2	установка
Ширина дверного проема		>= 0,9 м	отсутствует	M4, M3	создание
Направление открывания дверей		наружное	отсутствует	M4	установка
Кабины для инвалидов:			отсутствует		создание
количество кабин		> 1 шт.		M4, M3	
ширина дверного проема		>= 0,9 м		M4, M3	
Габариты доступной кабины		1,65 x 2,2 м	отсутствует	M4, M3, M2	установка
Унитаз:			отсутствует		установка
унитаз, имеющий опору для спины		Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м			
писсуар		Высота не более 0,4 м			
опорные поручни		наличие	отсутствует	M4, M3	создание
откидные поручни <2>		наличие	отсутствует	M4	создание
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)		>= 0,75 x 1,2 м	отсутствует	M4	установка
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	отсутствует	M3	установка
Раковина:			отсутствует		установка

	высота раковины	0,75 - 0,85 м	M4, M3	
	опорный поручень	наличие	M3	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	M4, M3	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	M4, M3	установка
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	>= 1,30 x 0,85 м	M4	установка
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	M3	установка
	Зеркало поворотное	наличие	M4, M3	установка
	Писсуар на высоте от пола	<= 0,4 м или вертикальной формы	M4	установка
	Душевые:			установка
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	>= 0,9 x 1,5 м	M4, M3	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	M4, M3	
	опорный поручень	наличие	M4, M3	
	Система тревожной сигнализации	наличие	M4, M3, M2	установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых			
	6. Средства информации и телекоммуникации на объекте			
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	M4, M3, M1, M2	
	Надписи:	наличие	M4, M3, M1, M2	
	размещение на высоте	>= 1,5 м и <= 4,5 м до уровня пола	M4, M3, M1, M2	
	высота прописных букв	>= 0,075 м	M4, M3, M1, M2	
	освещенность	наличие	M4, M3, M1, M2	

	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	M4, M3, M1, M2	создание	
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м		M4, M3, M1, M2		
	высота прописных букв	>= 0,075 м		M4, M3, M1, M2		
	освещенность	наличие	отсутствует	M4, M3, M1, M2	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	наличие	M2		
	высота размещения	1,2 - 1,6 м	1,57м	M2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	отсутствие	M2	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	отсутствие	M2	установка	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствие	M2	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствие	M1	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствие	M2, M1	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	наличие	отсутствие	M4	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	M2	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствие	M2	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	отсутствие	M1, M2	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	M4, M2, M3, M1	установка	
	Индукционная система:	наличие	отсутствие	M1	установка	
	стационарная	наличие	отсутствие	M1	установка	
	переносная	наличие	отсутствие	M1	установка	

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

M1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью; M2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью; M3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (коштыли, палки); M4 - инвалиды и другие

МГН, не относящиеся к группе M2, передвигающиеся на креслах-колясках; ИМ - немобильные люди; НГ - нетранспортные люди; НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

В ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук **не обеспечен:**

- доступ в оборудованные учебные кабинеты инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- доступ на объекты для проведения практических занятий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- доступ к объектам спорта инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук **отсутствуют библиотеки**, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук **не имеет** средств специальных технических средств обучения и воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук **отсутствует беспрепятственный доступ в здание** инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.


Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук на 2 л.

Позтажные планы ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Заместитель Главы муниципального района Безенчукский Самарской области по социальным вопросам Жуплатова Алла Петровна	
Начальник отдела по социальному развитию и проектному управлению Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области Галицына Наталья Евгеньевна	
И.о. заместителя Главы муниципального района Безенчукский по экономике и финансам - руководитель Управления финансами Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области Ананьевская Елена Юрьевна	
Руководитель МКУ муниципального района Безенчукский Самарской области «Ресурс» Кондрахин Эдуард Юрьевич	
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации	

муниципального района Безенчукский Самарской области Таргинова Ксения Игоревна	
Главный специалист Комитета по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области Блинов Олег Владимирович	
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области Леухин Сергей Владимирович	
Руководитель Управления по муниципальному району Безенчукский Самарской области ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Юго-Западного округа» (по согласованию) Мещерякова Лариса Владимировна	
Главный специалист юридического отдела Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области Титова Любовь Александровна	
Председатель Безенчукской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию) Салей Татьяна Николаевна	

**Реестр
объектов социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения Самарской области**

Часть 1

N п/п	Общие сведения об объекте						Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид) объекта	Адрес объекта	N паспорта доступности и объекта	Название организации, расположенной на объекте	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПРА (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	государствен ное бюджетное общеобразоват ельное учреждение Самарской области начальная школа «Гармония»	446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева 27- а	18	государственное бюджетное общеобразователь ное учреждение Самарской области начальная школа «Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области; ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук	государствен ная	Министерство образования и науки Самарской области, полномочия Министерства реализуется Юго- Западным управлением Министерства образования и науки Самарской области	образование	дети	инвалиды с нарушениями опорно- двигательного аппарата, нарушениями умственного развития	нет

Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) <2>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <3>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <4>	Дата контроля	Результаты контроля <5>	Дата актуализации информации на карте доступности субъекта Российской Федерации
12	13	14	15	16	17	18	19	20
ДУ	да	индивидуальное решение с ТСР	2026-2030	ДП-В	ДП-В			



<1> Указывается один из вариантов: А, Б.


<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17.

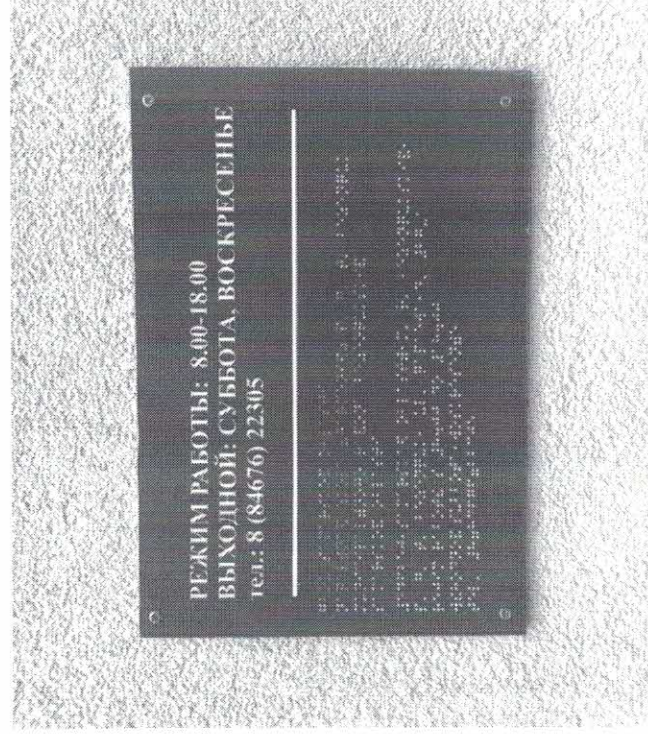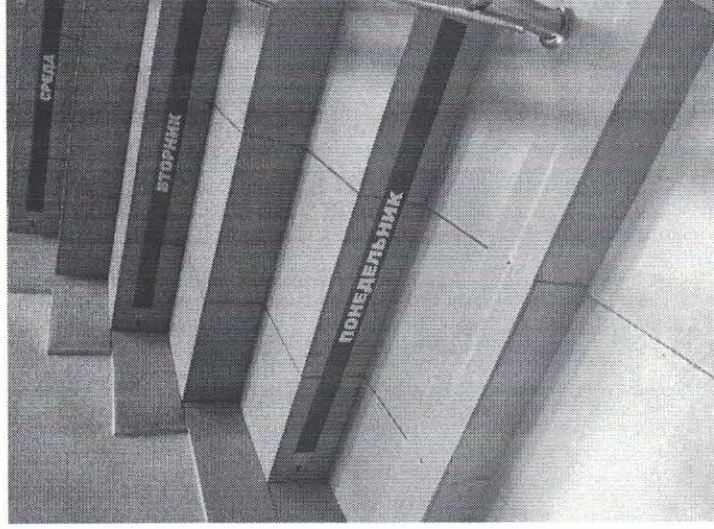

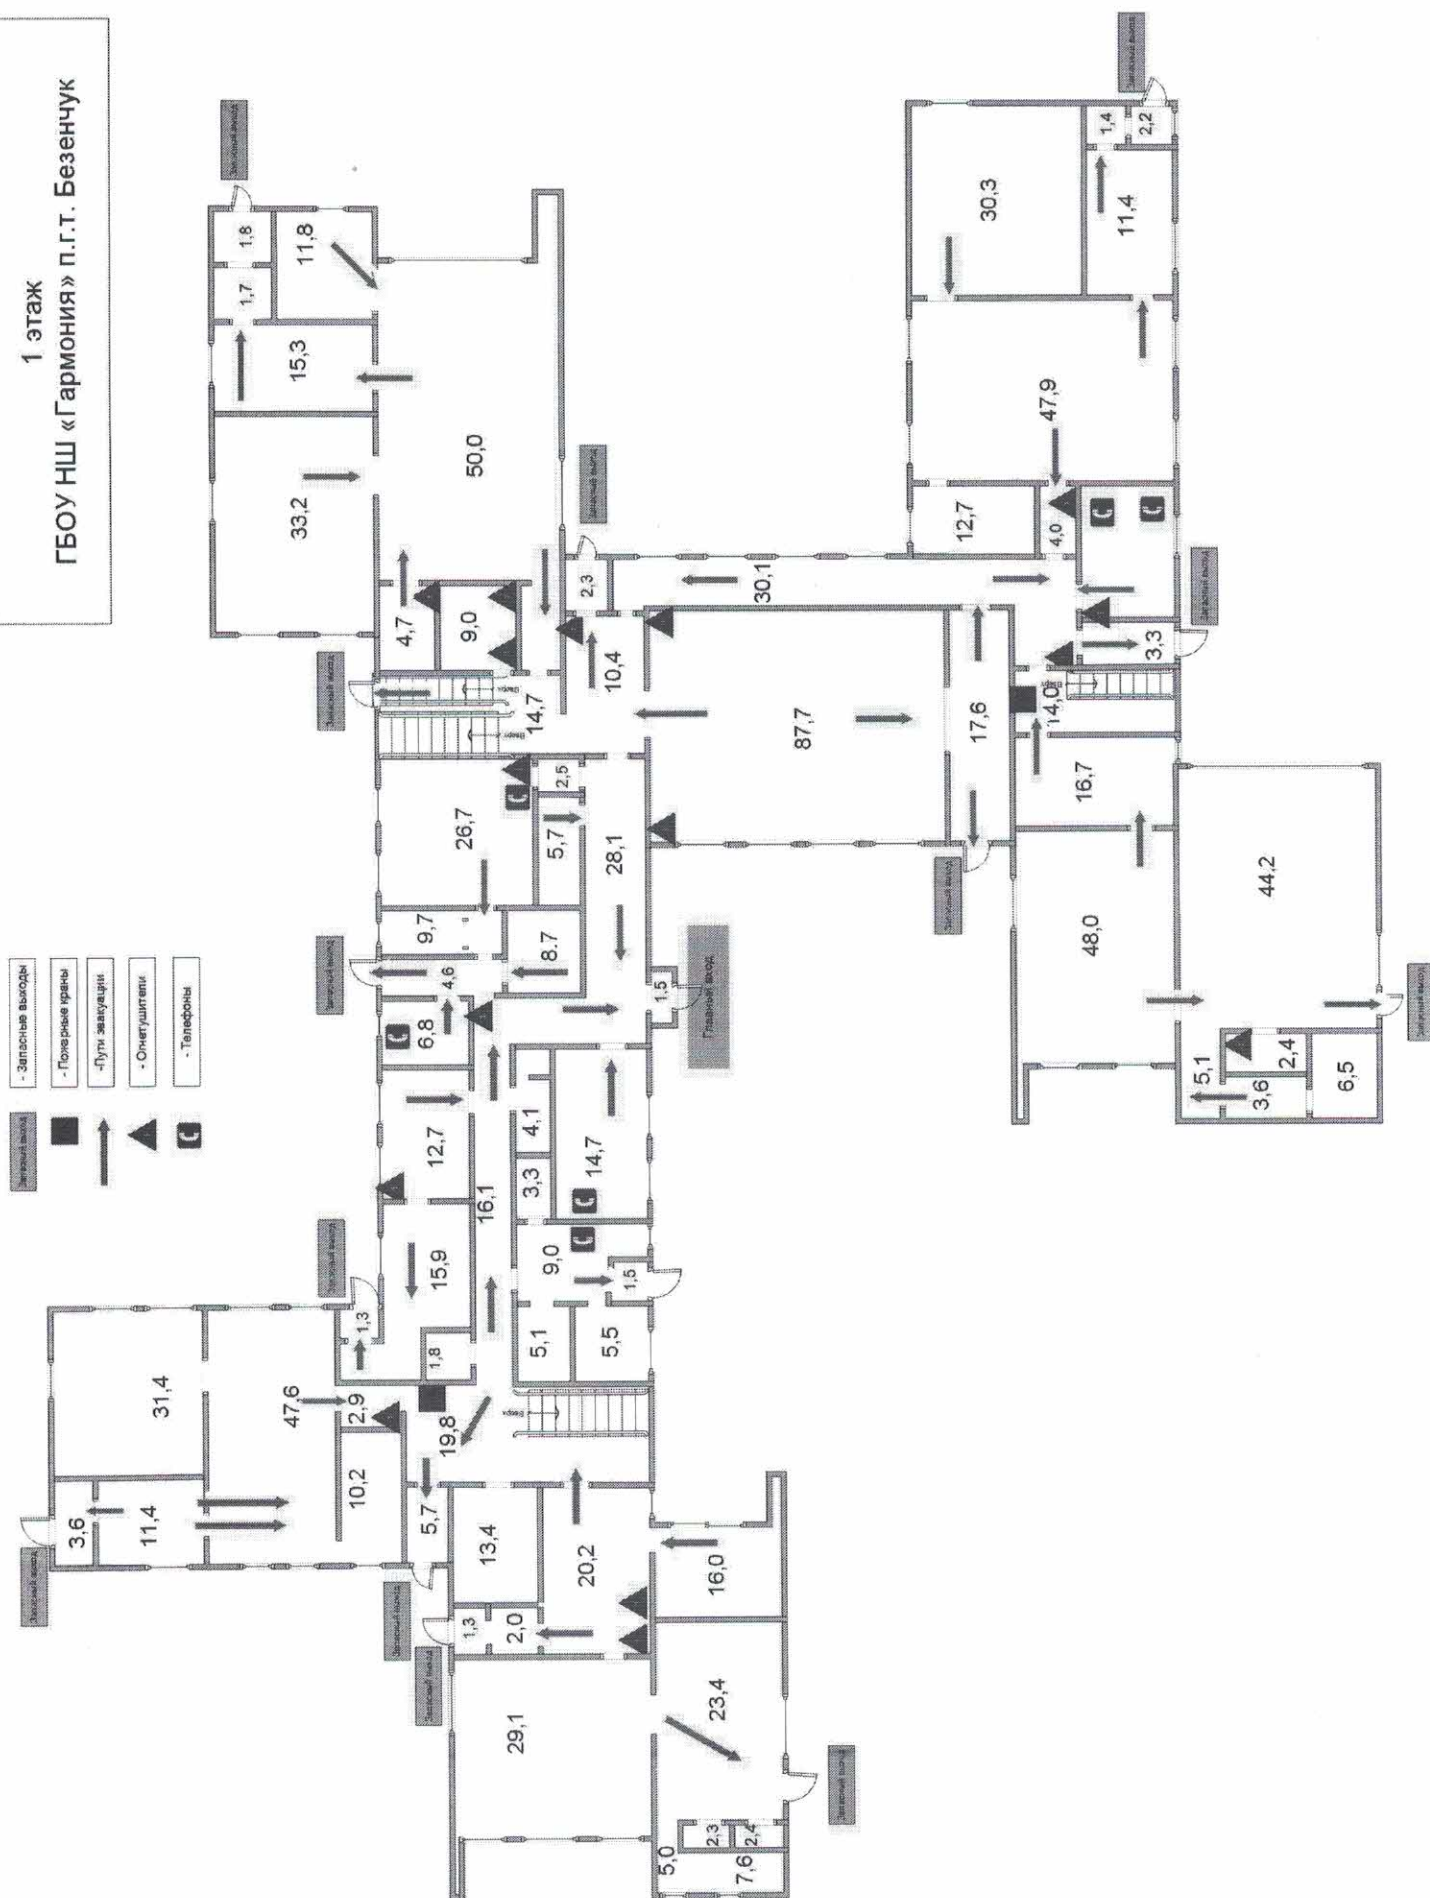

2 этаж
ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук

- Залповые выходы
- Пожарные выходы
- Пути эвакуации
- Огнетушители
- Телефоны

